

試験報告書

大伯碎石 株式会社 殿

中予生コンクリート協同組合
愛媛県生コンクリート工業組合 中予技術センター

試験所長・承認署名者 渡部 善弘



ダストの次の試験項目の試験結果は、別紙のとおりです。

記

土のふるい分け試験

1




JIS A 1204:2020準拠
JIS A 5001:2008準拠

ふるい分け試験

試験番号
24-2677

依頼者名 大伯砕石 株式会社
 依頼者住所 愛媛県今治市大三島町肥海1087番地
 調査名 -
 試料名 ダスト
 試験年月日 2025年2月3日 ~ 2025年2月14日
 最初の試料質量 (g) 2572.1
 洗浄後の質量 (g) 2159.1
 洗浄損失の質量 (g) 413.0

ふるい目の開き (mm)	残留試料質量 (g)	残留率 (%)	加積残留率 (%)	通過質量百分率 (%)
75	0.0	0.0	0.0	100.0
53	0.0	0.0	0.0	100.0
37.5	0.0	0.0	0.0	100.0
26.5	0.0	0.0	0.0	100.0
19	0.0	0.0	0.0	100.0
9.5	0.0	0.0	0.0	100.0
4.75	2.9	0.1	0.1	99.9
2	452.8	17.6	17.7	82.3
0.850	947.3	36.8	54.5	45.5
0.425	385.3	15.0	69.5	30.5
0.250	156.4	6.1	75.6	24.4
0.106	160.0	6.2	81.8	18.2
0.075	36.8	1.4	83.3	16.7
下の皿に残った量	17.6			
洗浄による損失量	413.0			
下の皿に残った総量	430.6			
合計	2572.1			

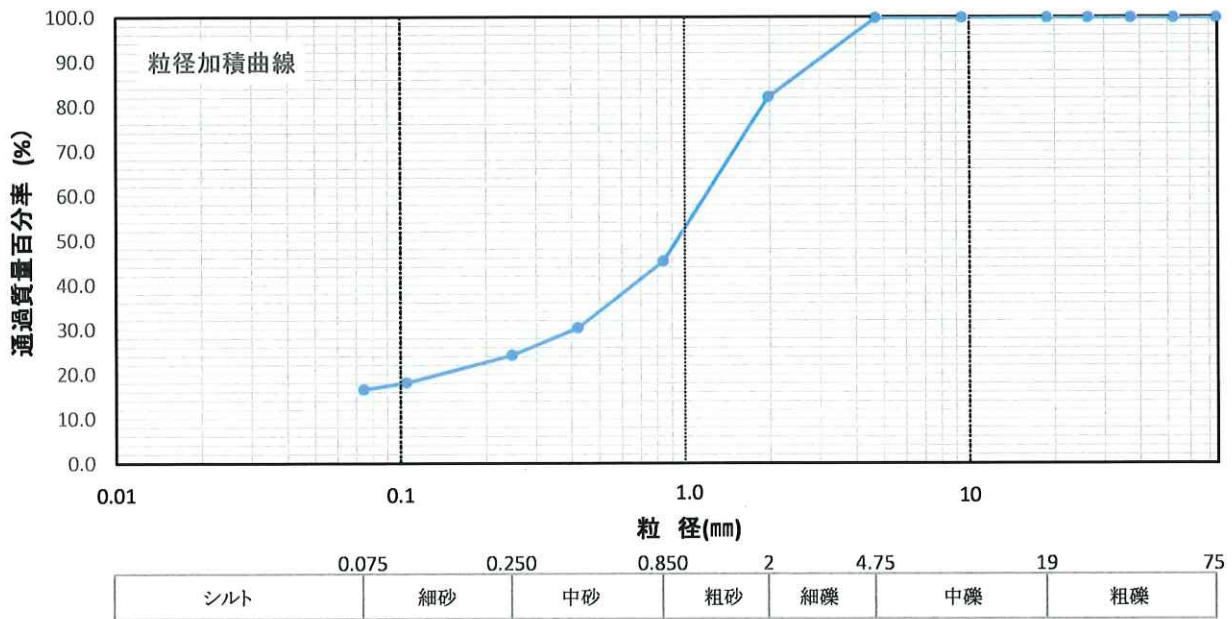

特記事項